


SEÑALIZACIÓN

Identificación
de los conductores
aislados de los cables



i **Línea Asistencial 24h**
900 50 60 70
Urgencias desde el extranjero: **+34 91 745 15 50**

 **Atención al Cliente**
902 010 777
www.ibermutuamur.es



ibermutuamur


Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social nº 274


CORPORACIÓN mutua

Entidad mancomunada de M.A.T.E.P.S.S. nº68

SEÑALIZACIÓN

Identificación
de los conductores
aislados de los cables

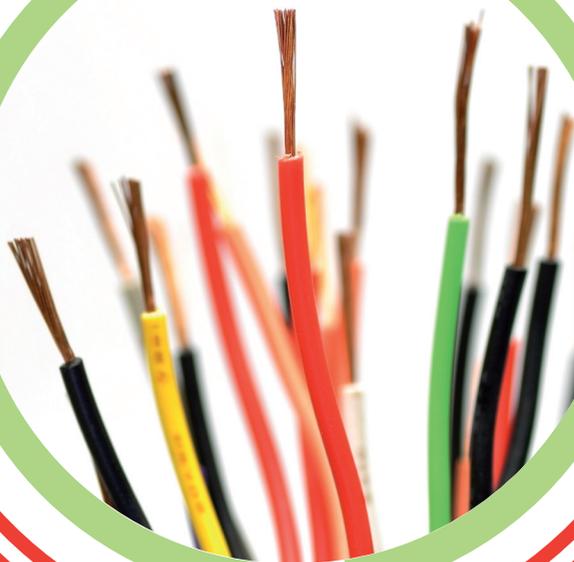

ibermutua nr

CORPORACIÓN mutua

SEÑALIZACIÓN

Identificación de los conductores aislados de los cables

Señalización. Identificación de los conductores aislados de los cables
Según Norma UNE 21089-1. Identificación de los conductores aislados de los cables

Esta norma se aplica a:

- instalaciones eléctricas
- sistemas de distribución
- conexionado de equipos eléctricos fijos o móviles
- cables de conexión para equipos portátiles

CABLES MULTICONDUCTORES

Cables con conductor aislado verde/amarillo

Nº de conductores	Colores de los conductores aislados					
	Protección	Activos				
3	Verde/ amarillo	azul	marrón			
4	Verde/ amarillo	-	marrón	negro	gris	
4	Verde/ amarillo	azul	marrón	negro		
5	Verde/ amarillo	azul	marrón	negro	gris	

CABLES MULTICONDUCTORES

Cables sin conductor aislado verde/amarillo

Nº de conductores	Colores de los conductores aislados					
2	azul	marrón				
3	-	marrón	Negro	gris		
3	azul	marrón	Negro			
4	azul	marrón	Negro	gris		
5	azul	marrón	Negro	gris	negro	

CABLES UNIPOLARES

Para los conductores aislados y cables unipolares con cubierta deben usarse los siguientes colores para el aislamiento

Conductor de protección	Verde/amarillo	
Conductor neutro	Azul	